

RÚVZ so sídlom v Trenčíne - Laboratóriá RÚVZ

Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610968

tel 032-650 95 11

fax 032-652 19 97


e-mail tn.cp@uvzsr.sk

web www.ruvztn.sk

deň 17/08/15 čas 08:38 počet výtlačkov: 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

Protokol o skúškach vzorky č. 4958/15

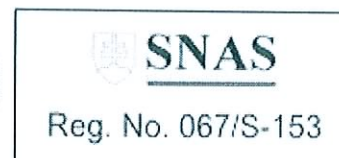

A akreditovaná metóda
N neakreditovaná metóda

obj.

2. Zákazník IČO: 00311863

Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 64/1, Nové Mesto n.V., PSČ 91532

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma Mesto Nové Mesto nad Váhom
osoba
miest štrkovisko
objekt pláž BOLT
ulica
osada časť Zelená voda
obec Nové Mesto nad Váhom

Trnková, Vavrušová
čas 10:35
dňa 10/08/15

laboratórium
čas 12:00
dňa 10/08/15
stav súhlas

Akreditácia výkon skúšok

ISO/IEC 17025

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# **32058**

Nové Mesto nad Váhom - Zelená voda, pláž BOLT

ext# HŽPaZ

voda kúpalisko prírodné

informácia

int# CP-7141

Vyhláška MZ SR č.308/2012 Z.z.

analýza začatá dňa 10/08/15

analýza ukončená dňa 14/08/15

8. Výsledky skúšok

| # | ukazovateľ | jednotka | hodnota | metóda | neistota | AkrKdeSub | limit [Ⓛ] min max | limit [Ⓛ] O O I M N |
|---|-------------------------|------------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
| | celkový dusík | [mg/l] | < 0.50 | ŠPP - 11/II | % | Akr | | |
| | farba senzoricky | [mg/l] | 5.0 | ŠPP - 13/II | ± 5 | Akr | | |
| | fosfor celkový | [mg/l] | 0.06 | ŠPP - 19/II | %11 | Akr | | |
| | nasýtenie vody kyslíkom | %nasýtenia | 116.80 | ŠPP - 6/II | | Nie | | |
| | plávajúce znečistenie | [] | negatívne | senzorická | | Nie Ter | | |
| | priehľadnosť | [m] | 2.0 | | | Nie Ter | | |
| | reakcia vody | [] | 9.47 | ŠPP - 22/II | % 5.7 | Akr | | |
| | teplota vody | [°C] | 27.1 | termomet. | | Nie Ter | | |
| | Escherichia coli | KTJ/100ml | 2 | ŠPP - 4/III | %18 | Akr | | |
| | chlorofyl a | [µg/l] | 3.300 | ŠPP - 10/IV | | Nie | | |
| | cyanobaktérie | [bunky/ml] | 0 | ŠPP - 11/IV | | Nie | | |
| | črevné enterokoky | KTJ/100ml | 65 | ŠPP - 3/III | %19 | Akr | | |

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V TRENČÍNE
LABORATÓRIÁ RÚVZ
SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

pečiatka

wptvydsx

Schválil RNDr. Iveta Ondrušková, vedúca L RÚVZ
Vybavuje : protokol vyhotovila: K. Hornoková, dipl. mt. I.

RÚVZ so sídlom v Trenčíne - Laboratóriá RÚVZ

Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610968

tel 032-650 95 11

fax 032-652 19 97

e-mail tn.cp@uvzsr.sk

web www.ruvztn.sk

deň 17/08/15 čas 08:38 počet výtlačkov: 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 2

Protokol o skúškach vzorky č. 4958/15



A akreditovaná metóda
N neakreditovaná metóda

Prehlásenie

- stanov. vykonané podľa platných noriem, metód, predpisov
- výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek
- protokol možno reprodukovat' iba celý

Legenda

| | |
|----------------------|-------------------------|
| < pod LOQ | Akr akreditovaná metóda |
| > nad hornú LOQ | Kde Ter |
| « pod medzu dete. | Sub cudzia subdodávka |
| O odporúčaná | |
| I indikačná M medzná | N najvyššia medzná |

Legenda neistota: \pm absolútna hodnota % relatívna hodnota s rozšírená neistota E konfidenčný interval o kvalifikovaný odhad

H neistota sa uvádza ako Horwitzov odhad v %.

① Upozornenie: normy, limity sú mimo rámec akreditácie

9. Správa

Dominantné druhy rias: Didymocystis sp.: 6%, Cosmarium sp.: 8%, Planctosphaeria gelatinosa: 76%, Scenedesmus sp.: 4%, Oocystis sp.: 6%.

Voda v čase odberu vyhovovala vo vyšetrených ukazovateľoch požiadavkám uvedeným v prílohe č.1 Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V TRENČÍNE
LABORATÓRIÁ RÚVZ
SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

Schválil RNDr. Iveta Ondrušková, vedúca L RÚVZ
Vybavuje : protokol vyhotovila: K. Hornoková, dipl. mt. l.

pečiatka

wptvydsx